

# クリーンセンターニュース 建設工事だより 第27号

■ 発行者 ■  
秦野市伊勢原市環境衛生組合  
施設課(秦野市曾屋4624番地)  
TEL: 0463-82-2502  
FAX: 0463-83-5933  
E-mail: info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp  
平成 25 年 2 月 28 日 発行

## はだのクリーンセンターの竣工式を行いました!!



はだのクリーンセンターの建設工事が1月30日に竣工し、翌31日から当組合による運営(日立造船㈱に包括運営委託)が始まりました。

2月4日(月)には、地元自治会の皆さまをはじめ、地元選出の議員や工事関係者など111名の方々にご列席いただき、竣工式を執り行いました。

この中で、古谷組合長は「建設に際し、寛大なるご理解をくださった周辺自治会をはじめ、この計画に関わったすべての

皆さまに深く感謝します。今後は、安全、安心の施設運営に努め、誰からも信頼される施設として地域に根ざすことができるよう取り組んでいきます。」とあいさつをしました。

この後、工場内のプラットホームで、くす玉の<sup>かいひ</sup>開披を行い、さらに、玄関前にて、桜の名所の弘法山にちなみソメイヨシノの記念植樹を行いました。



# ★引渡し性能試験結果の一部をお知らせします★

はだのクリーンセンターの建設工事が完成し、当組合が引渡しを受けるに当たり、計画どおりの性能や能力が満足されていることを確認するため、26項目にわたる性能試験を行いました。その結果、すべての項目において合格と判定されました。

## ① 排ガス

項目	単位	測定結果		自主規制値	法令等規制値
		1号炉	2号炉		
ばいじん	g/m <sup>3</sup> N	0.001以下	0.001以下	0.01以下	0.04以下
硫酸化物	ppm	9	7	30以下	3200以下
窒素酸化物	ppm	27	36	50以下	250以下
塩化水素	ppm	8	5	30以下	430以下
水銀	mg/m <sup>3</sup> N	0.01以下	0.01以下	0.05以下	—
ダイオキシン類	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.00057	0.00086	0.05以下	0.1以下

## ② 騒音

時間帯	単位	測定結果		法令等規制値
		敷地境界北側	敷地境界西側	
6:00 ~ 8:00	デシベル	36	43	50以下
8:00 ~ 18:00	デシベル	39	42	55以下
18:00 ~ 23:00	デシベル	40	38	50以下
23:00 ~ 6:00	デシベル	37	40	45以下


## ③ 振動

時間帯	単位	測定結果		法令等規制値
		敷地境界北側	敷地境界西側	
8:00 ~ 19:00	デシベル	30以下	30以下	65以下
19:00 ~ 8:00	デシベル	30以下	30以下	55以下

## ④ 臭気

場所	測定結果	法令等規制値
敷地境界北側	10以下	臭気指数15以下
敷地境界西側	10以下	

※測定結果欄の「以下」とは、測定可能な下限値よりも低い数値であることを表しています。

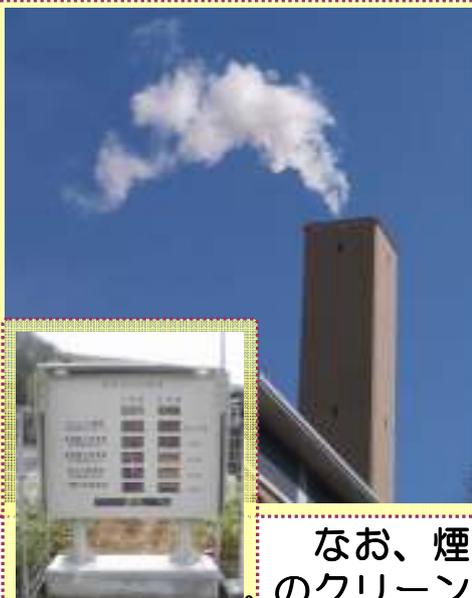

電光表示板

## ●煙突からの排ガスについて●

はだのクリーンセンターでは、寒い日の朝や雨の日（気温4℃以下、または、湿度60%以上）などに、煙突から白い煙状のものが立ち昇っているときがあります。これは排ガス中の水蒸気が冷えて凝結し、水滴となったもので煙ではありません。また、見る方向によっては光の加減で黒く見えることもあります。排ガスは排ガス処理設備で大気汚染物質を念入りに取り除いて排出していますので、人体や環境に影響を及ぼすようなことはありません。

なお、煙突からの排ガス中の成分は左の写真のようにはだのクリーンセンター正門横の電光表示板で確認することができます。

このニュースは、はだのクリーンセンター周辺自治会の皆さんにお届けするとともに、秦野市内及び伊勢原市内の公共施設でも配布用として置いています。また、当組合ホームページにも掲載しています。

ご意見、ご質問等は下記へお寄せください。

■秦野市伊勢原市環境衛生組合 施設課 電話:82-2502 FAX:83-5933

ホームページ: <http://www.hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp>

E-mail: [info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp](mailto:info@hadanoshi-iseharashi-kek.or.jp)